

Van: 5.1.2.e [redacted] (GPO)
Verzonden: dinsdag 21 februari 2023 13:10
Aan: [redacted] (GPO)
Onderwerp: RE: Bezwijkproef | Input voor 22-02

Op de reacties op jouw opmerkingen kan ik me goed in vinden.


Wel aandacht voor:

We moeten het nog wel even goed hebben over het sondeerplan door de bak en naast de bak. Met name ook hoe om te gaan met wel of niet reduceren q_c (als we gaan ontwerpen) omdat de ontgraving er nu al is.

Verder is een punt: hoe gaat er gerekend worden met 2 verschillende alpha waarden uit de 2 proeven op verschillende dieptes.

Bepanking in software moet niet de reden zijn als dit veel verschil kan geven.

Ook heb ik nog een opmerking op hun voorstel in deze figuur:

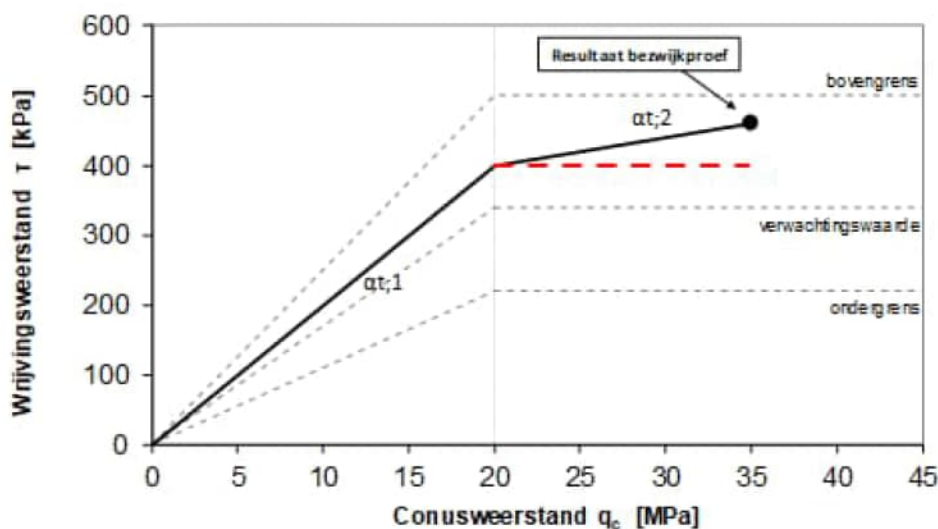

Bovenstaande opmerkingen vanuit het oogpunt:

voordat je het weet moeten er onnodig meer GEWI's gemaakt worden, en/of langer met olopende doorlooptijden.

De belasting van de bezwijkproeven (1602 en 1571) ben ik niet mee akkoord, moet hoger.

Grondonderzoek bij bezwijkproeven: er staat nu 1 sondering per proefpaal; normaal gesproken wordt een groepje sonderingen uitgevoerd rondom elke locatie van 3 proefpalen (dus meer dan 3 sonderingen)

Morgen maar even kortsluiten.

5.1.2.e

Van: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>

Verzonden: dinsdag 21 februari 2023 08:46

5.1.2.e

Aan: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: RE: Bezwijkproef | Input voor 22-02

Ha [redacted], 5.1.2.e

In de bijlage mijn opmerkingen inclusief reactie van de geotechnieut van Volker.
Lukt het jou om vandaag of morgen jouw reactie en opmerkingen toe te sturen? Dan is alle input binnen.

N.b. Ondertussen worden er ook al stappen gezet natuurlijk. Voor morgen staan er sonderingen en overmorgen boringen op de planning voor het proefveld.

Groeten,

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2.e

.....
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud - Tunnels en Natte Kunstwerken

Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

.....
T [redacted]
M [redacted] 5.1.2.e
[redacted]@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op [Twitter](#) en [Facebook](#)

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

Van: [redacted] (GPO)

Verzonden: donderdag 16 februari 2023 13:14

Aan: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: RE: sonderingen PMT

5.1.2.e

Goedemorgen [redacted],

Goed dat we gisterenmiddag nog even gebeld hadden en je mail is in goede orde ontvangen alhier op de vroege ochtend.

In de bijlage tref je de memo m.b.t. het GEWI proefplan aan. Let op, deze is nog niet definitief. Dus we kunnen nog bijsturen waar we dat nodig vinden. Ikzelf probeer er vandaag ook even doorheen te lopen.

Graag je feedback, wetende dat de uitgangspunten nu CUR236 (V2) i.c.m. ROK2.0 zijn. Ik zal daarnaast aan onze geotechnieuten ([redacted], [redacted]) doorgeven dat een verkennend teamsmomentje voor jou eventueel een optie is i.r.t. de omgang tussen de CUR en ROK.

5.1.2.e

Het factual report is nog niet ready. Zal al even kijken of er een .zip is met alle sonderingen inclusief de kaart.

Zo direct zal ik ook Wiertsema even de vraag sturen of ze het grondonderzoek opnemen in de BRO (met jou in de CC).

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2.e

.....
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud - Tunnels en Natte Kunstwerken

Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

.....
T [redacted] 5.1.2.e

M [redacted] 5.1.2.e

[redacted]@rws.nl

www.rijkswaterstaat.nl

Volg ons op [Twitter](#) en [Facebook](#)

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

Van: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>

Verzonden: woensdag 15 februari 2023 17:17

Aan: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: RE: sonderingen PMT

5.1.2.e

[redacted], zoals zojuist besproken (voor morgen):

1

Plan voor beproeving GEWI ontvang ik graag

2

Alle grondonderzoek idem, of zodra de factual rapportage gereed is

3

Verzoek aan Wiertsema alles in de BRO te uploaden

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "[redacted] (GPO)" <[redacted]@rws.nl>

Verzonden: 15 feb. 2023 15:51

5.1.2.e

Aan: "[redacted] (GPO)" <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: RE: sonderingen PMT

Ha [redacted],

5.1.2.e

We hebben afgesproken V2.0 van de CUR236 te gebruiken i.c.m. de ROK2.0. Indien ze willen afwijken (onderbouwd) van de ROK2.0 heb ik voorgesteld dat ze daar een minimemo over schrijven en die ter goedkeuring voorleggen aan jou; simpelweg omdat jij het meest zicht hebt op de ROK eis (en het conservatisme daarvan) en op hoe zaken in de nieuwe norm aangepakt mogen worden.

In de bijlage een aantal sonderingen langs de bak.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2.e

.....
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud - Tunnels en Natte Kunstwerken

Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht

Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht
.....

T
M [redacted] 5.1.2.e

[redacted]@rws.nl

www.rijkswaterstaat.nl

Volg ons op [Twitter](#) en [Facebook](#)

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

Van: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>

Verzonden: woensdag 15 februari 2023 14:49

Aan: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: sonderingen PMT

5.1.2.e

[redacted],

Lijkt me goed om het sondeerplan te bekijken zodra daar een 1^e versie van is.

Over de breedte van de bak zal de invloed van ontgraven variëren, en ook over de lengte wisselt dit door de veranderende diepte.

Als je recente sonderingen hebt (van buiten de bak), hou ik me aanbevolen voor een 1^e beeld!

Gr

[redacted]

5.1.2.e