

Watervergunning

Datum	1 september 2016
Nummer	RWS-2016/36190
Onderwerp	Besluit op de aanvraag om wijziging van de vigerende vergunningen verleend aan:
	Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
	Landsdiep 4
	1797 SZ Den Hoorn

Inhoudsopgave

1. Aanhef
 2. Besluit
 3. Voorschriften
 4. Aanvraag
 5. Procedure
 6. Conclusie
 7. Ondertekening
 8. Mededelingen
- Bijlage 3: Tekening
Bijlage 4: Vergunning na wijziging

1. Aanhef

Rijkswaterstaat West-
Nederland Noord

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 16 maart 2016 een aanvraag ontvangen van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, hierna NIOZ om de vigerende vergunning, van 18 juli 2005 met kenmerk ANW 2005/4565, als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem, te wijzigen.

Datum

1 september 2016

Nummer

RWS-2016/36190

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWS-2016/12294 (zaaknummer RWSZ2016-000041862 / Olonummer 1892821).

NIOZ heeft het testen van ballastwaterinstallaties en het voeren van het gemengd zilt aqua-agrarisch bedrijf beëindigd. In de aanvraag verzoekt NIOZ om de vigerende vergunning aan te passen aan de nieuwe situatie.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Milieu als volgt:

- I. De aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee verleende besluiten van 30 juni 2010 met kenmerk WSV 2010/3796 en van 21 februari 2011 met kenmerk WSV 2011/682 in te trekken;
- II. De aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee verleende vergunning van 18 juli 2005, kenmerk ANW 2005/4565, gewijzigd bij besluit van 29 mei 2007, kenmerk WSV 2007/2865 en bij besluit van 19 juni 2012 met kenmerk WSV 2012/2712 als volgt te wijzigen:

3. Voorschriften

- Voorschrift 1 wordt vervangen door een nieuw voorschrift 1.

Voorschrift 1 (Soorten afvalwaterstromen)

1. Het, via het afvalwaterbassin, op de Texelstroom te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de, in de onderstaande tabel, genoemde afvalwaterstromen.

Soorten afvalwaterstromen	Meetpunt
Laboratoria	Afvalwaterbassin
Aquaria (zeewater)	Afvalwaterbassin

2. De locaties van het afvalwaterbassin en lozingspunt staan aangegeven op de situatietekening (bijlage 3).

- Voorschrift 9 wordt vervangen door een nieuw voorschrift 9

Voorschrift 9

(Onttrekken van oppervlaktewater)

De vergunninghouder mag maximaal 60 m³/uur aan het oppervlaktewater onttrekken ter hoogte van de NIOZ steiger. De locatie van het punt waar de onttrekking plaatsvindt staat op de situatietekening (bijlage 3) met een X aangegeven.

- Voorschrift 10 wordt ingetrokken.
- De voorschriften te henummeren na voorschrift 3.
- Bijlage 3 wordt vervangen door een nieuwe bijlage 3.
- Bijlage 4 wordt vervangen door een nieuwe bijlage 4.

**Rijkswaterstaat West-
Nederland Noord**

Datum

1 september 2016

Nummer

RWS-2016/36190

4. Aanvraag

Rijkswaterstaat West-
Nederland Noord

Aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, hierna NIOZ is bij besluit van 18 juli 2005 met kenmerk ANW 2005/4565, toestemming verleend om laboratoriumafvalwater en zeewater uit de aquaria op de Texelstroom te lozen.

Datum
1 september 2016
Nummer
RWS-2016/36190

Deze vergunning is gewijzigd door de besluiten van:

- a. 29 mei 2007 met kenmerk WSW 2007/2865;
- b. 30 juni 2010 met kenmerk WSV 2010/3796;
- c. 21 februari 2011 met kenmerk WSV 2011/682;
- d. 19 juni 2012 met kenmerk WSV 2012/2712.

Ad a. Besluit van 29 mei 2007 met kenmerk WSW 2007/2865

Door dit besluit zijn de voorschriften 4 (verplichting tot meten, registreren en bemonsteren) en 5 (bijhouden logboek) verwijderd uit de vergunning van 18 juli 2005.

Ad b. Besluit van 30 juni 2010 met kenmerk WSV 2010/3796

Door dit besluit is aan NIOZ toestemming verleend om testen te mogen verrichten met ballastwaterbehandelingsinstallaties, BWBI's. Voor het testen wordt zeewater onttrokken aan de Texelstroom via de NIOZ haven en afvalwater geloosd op de NIOZ haven.

Ad c. Besluit van 21 februari 2011 met kenmerk WSV 2011/682

In dit besluit is het aantal inname- en uitlaatpunten ten behoeve van het testen van de BWBI's gewijzigd.

Ad d. Besluit van 19 juni 2012 met kenmerk WSV 2012/2712

Het betreft de volgende drie wijzigingen:

1. Het onttrekken van zeewater ter hoogte van de NIOZ steiger uit de Texelstroom ten behoeve van de zeeaquaria.
2. Het onttrekken van zeewater via de Texelstroom uit de NIOZ haven en de lozing van afvalwater op de NIOZ haven. De handelingen vinden plaats ten behoeve van het gemengd zilt aqua-agrarisch bedrijf.
3. Een toename van de hoeveelheid zeewater uit de NIOZ haven en een toename van de hoeveelheid te lozen afvalwater voor het testen van de BWBI's.

Op 16 maart 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het schriftelijke verzoek ontvangen van NIOZ om de vigerende vergunningen aan te passen.

De reden voor het verzoek is dat het testen van BWBI's en de uitoefening van het gemengd zilt aqua-agrarisch bedrijf beëindigd zijn. Deze activiteiten worden nog wel uitgevoerd maar zijn ondergebracht in een aparte organisatie van NIOZ en wel NIOZ Haven B.V.. Voor deze activiteiten is op 30 november 2015 een vergunning met kenmerk RWS-2015/51210 aan NIOZ Haven B.V. verleend.

Het verzoek om de vigerende vergunning aan te passen wordt gehonoreerd. Door het huidige besluit worden de besluiten van 30 juni 2010 met kenmerk WSV 2010/3796 en 21 februari 2011 met kenmerk WSV 2011/682 ingetrokken en de vergunning van 18 juli 2005 met kenmerk ANW 2005/4565 gewijzigd.

De wijzigingen betreffen:

- Voorschrift 2 te vervangen door een nieuwe voorschrift 2
- Voorschrift 9 te vervangen door een nieuwe voorschrift 9 (na her nummering voorschrift 7).
- Voorschrift 10 in te trekken.
- De voorschriften te hernummeren. De rede hiervoor is dat de voorschriften 4, 5 en 10 zijn ingetrokken en het praktisch is om de voorschriften na voorschrift 3 te her nummeren.
- Bijlage 3 te vervangen door een nieuwe bijlage 3.
- Bijlage 4 vervangen door een nieuwe bijlage 4

5. Procedurele overwegingen

De Waterwet bepaalt dat op de voorbereiding van een beschikking tot het verlenen van een vergunning voor het brengen van stoffen in het oppervlaktewater en het onttrekken van oppervlaktewater de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing zijn. In het Waterbesluit zijn hierop uitzonderingen gemaakt. Een dergelijke uitzondering is in dit geval niet van toepassing, zodat niet de reguliere voorbereidingsprocedure kan worden gevolgd.

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben van 4 juli tot en met 15 augustus 2016 voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage gelegen.

Naar aanleiding van de ontwerpvergunning zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Hierdoor wordt de vergunning ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

6. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het wijzigen van de vergunning.

7. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,
hoofd afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Noord



8. Mededelingen

Rijkswaterstaat West-
Nederland Noord

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen bij de bestuursrechter. Met deze procedure legt u de zaak aan de rechter voor om te bepalen of Rijkswaterstaat het juiste besluit heeft genomen. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

Datum

1 september 2016

Nummer

RWS-2016/36190

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het opstellen van een beroepschrift:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw beroep bereiken?
- Is het u voldoende duidelijk wat een beroepsprocedure inhoudt en weet u of u met deze procedure uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Hoe dient u beroep in?

Om in beroep te gaan bij de bestuursrechter moet u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroepschrift indienen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar u woont. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een beroepschrift indient dan kunt u het beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden) en zo mogelijk een kopie van het besluit;
- de reden waarom u beroep instelt;
- de datum en uw handtekening.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht in rekening gebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroep in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U doet dit door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Overige mededelingen:

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

1. het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag;
2. de gemeente Texel , Postbus 200, 1970 AE Den Burg (Texel).

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Datum

1 september 2016

Nummer


RWS-2016/36190

Bijlage 3, Tekening

Rijkswaterstaat West-
Nederland Noord

Datum
1 september 2016

Nummer
RWS-2016/36190

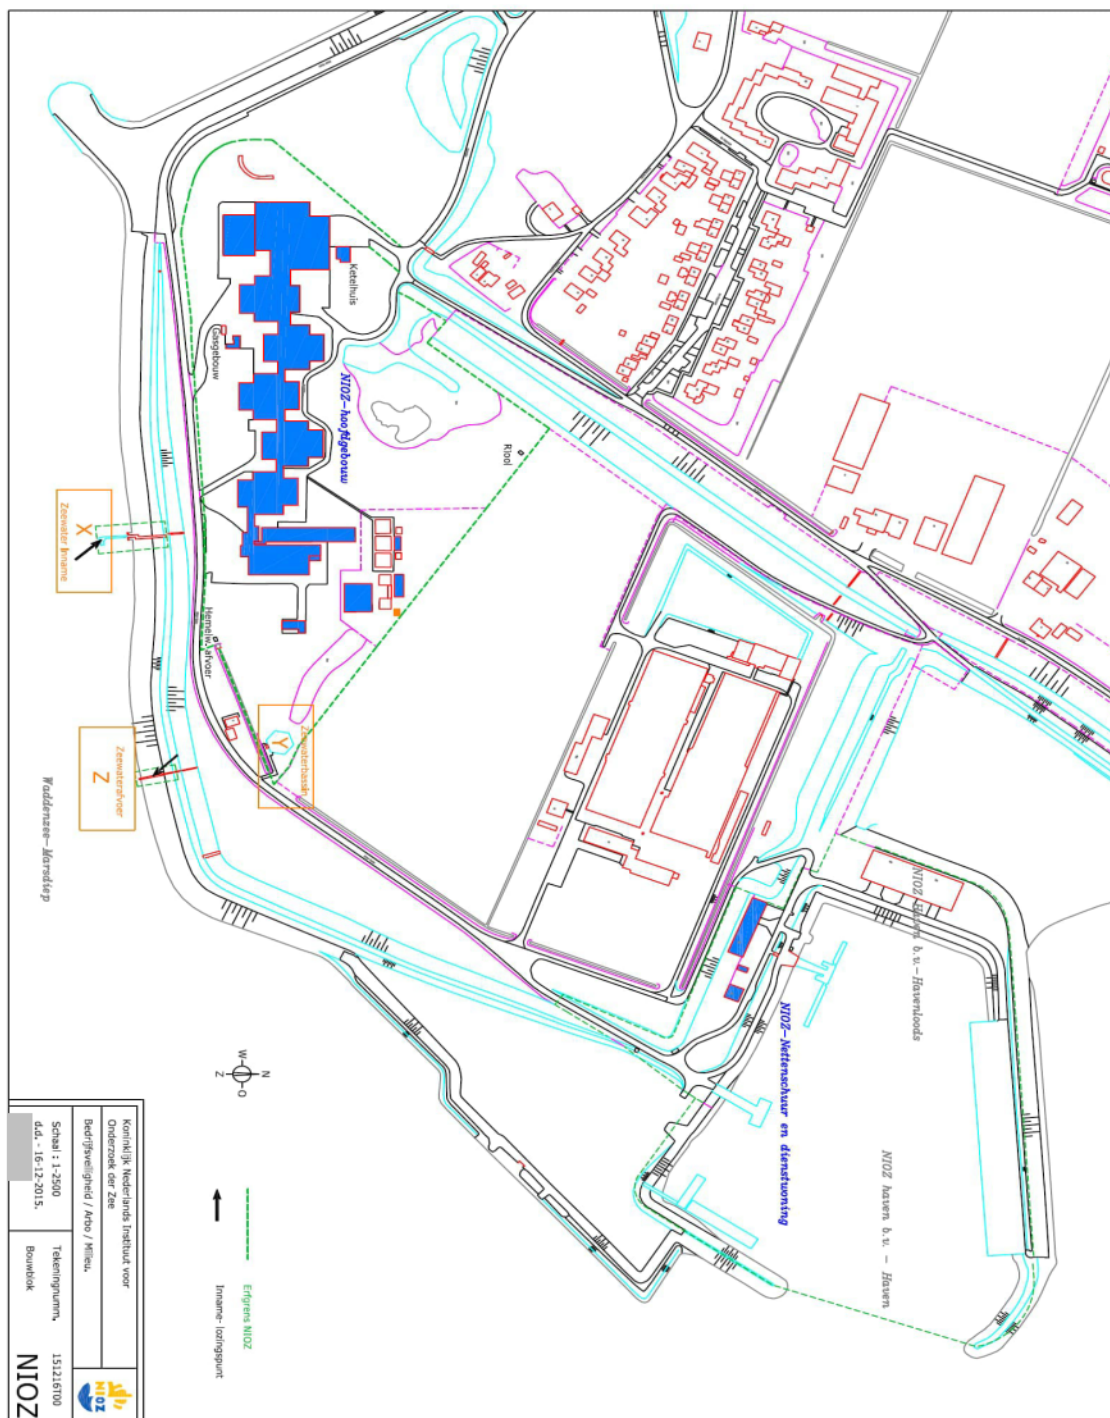

Bijlage 4

Rijkswaterstaat West-
Nederland Noord

De voorschriften luiden na wijziging

Datum

1 september 2016

Nummer

RWS-2016/36190

Voorschrift 1

(Soorten afvalwaterstromen)

1. Het, via het afvalwaterbassin, op de Texelstroom te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de, in de onderstaande tabel, genoemde afvalwaterstromen.

Soorten afvalwaterstromen	Meetpunt
Laboratoria	Afvalwaterbassin
Aquaria (zeewater)	Afvalwaterbassin

2. De locaties van het afvalwaterbassin en het lozingspunt Z staan aangegeven op de situatietekening (bijlage 3).

Voorschrift 2

(Lozingseisen)

1. In het te lozen afvalwater, gemeten ter plaatse van het afvalwaterbassin, mag het gehalte van de in de onderstaande tabel genoemde parameters de daarbij genoemde grenswaarden niet overschrijden in het steekmonster.

Parameter	Grenswaarde
Kwik	0,3 ug/l
EOX (extraheerbare organische gehalogeneerde verbindingen)	0,1 mg/l

2. De analyses van de in lid 1 genoemde parameters zijn gebaseerd op de in bijlage 2 genoemde analysemethoden.

Voorschrift 3

(Controlevoorzieningen)

1. Het te lozen laboratoriumafvalwater en zeewater uit de aquaria, als bedoeld in voorschrift 1, moet op elk moment kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het water via een controleput worden geleid die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
2. De in lid 1 bedoelde controleput moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

Voorschrift 4

(Beheer en onderhoud)

1. De lozingswerken en de meet- en controlevoorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. De vergunninghouder dient de aanwijzingen van Rijkswaterstaat op te volgen die zijn gemaakt ter bescherming van de, bij de vergunning betrokken, belangen.

Voorschrift 5

(Ongewone voorvallen binnen het bedrijf)

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater zijn of dreigen te ontstaan moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk Rijkswaterstaat in kennis stellen. De informatie moet bevatten:
 - a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater te kunnen beoordelen;
 - d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
3. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan Rijkswaterstaat informatie over de maatregelen verstrekken die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 6

(Contactpersoon)

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens Rijkswaterstaat in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning van kracht is geworden, Rijkswaterstaat mee de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Wijzigingen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 7

(Onttrekken van oppervlaktewater)

De vergunninghouder mag maximaal 60 m³/uur aan het oppervlaktewater onttrekken ter hoogte van de NIOZ steiger. De locatie van het punt waar de onttrekking plaatsvindt staat op de situatietekening (bijlage 3) met een X aangegeven.

Voorschrift 8

(Bescherming van vissen en andere waterorganismen)

1. De vergunninghouder dient maatregelen te treffen ter voorkoming van inzuig van aquatische organismen.
2. De in lid één te treffen maatregelen dienen tenminste te bestaan uit het toepassen van een lage instroomsnelheid (maximaal 0,3 m/s) bij het grofrooster.