


WATERTEMPERatuur 15 JULI : 18°C

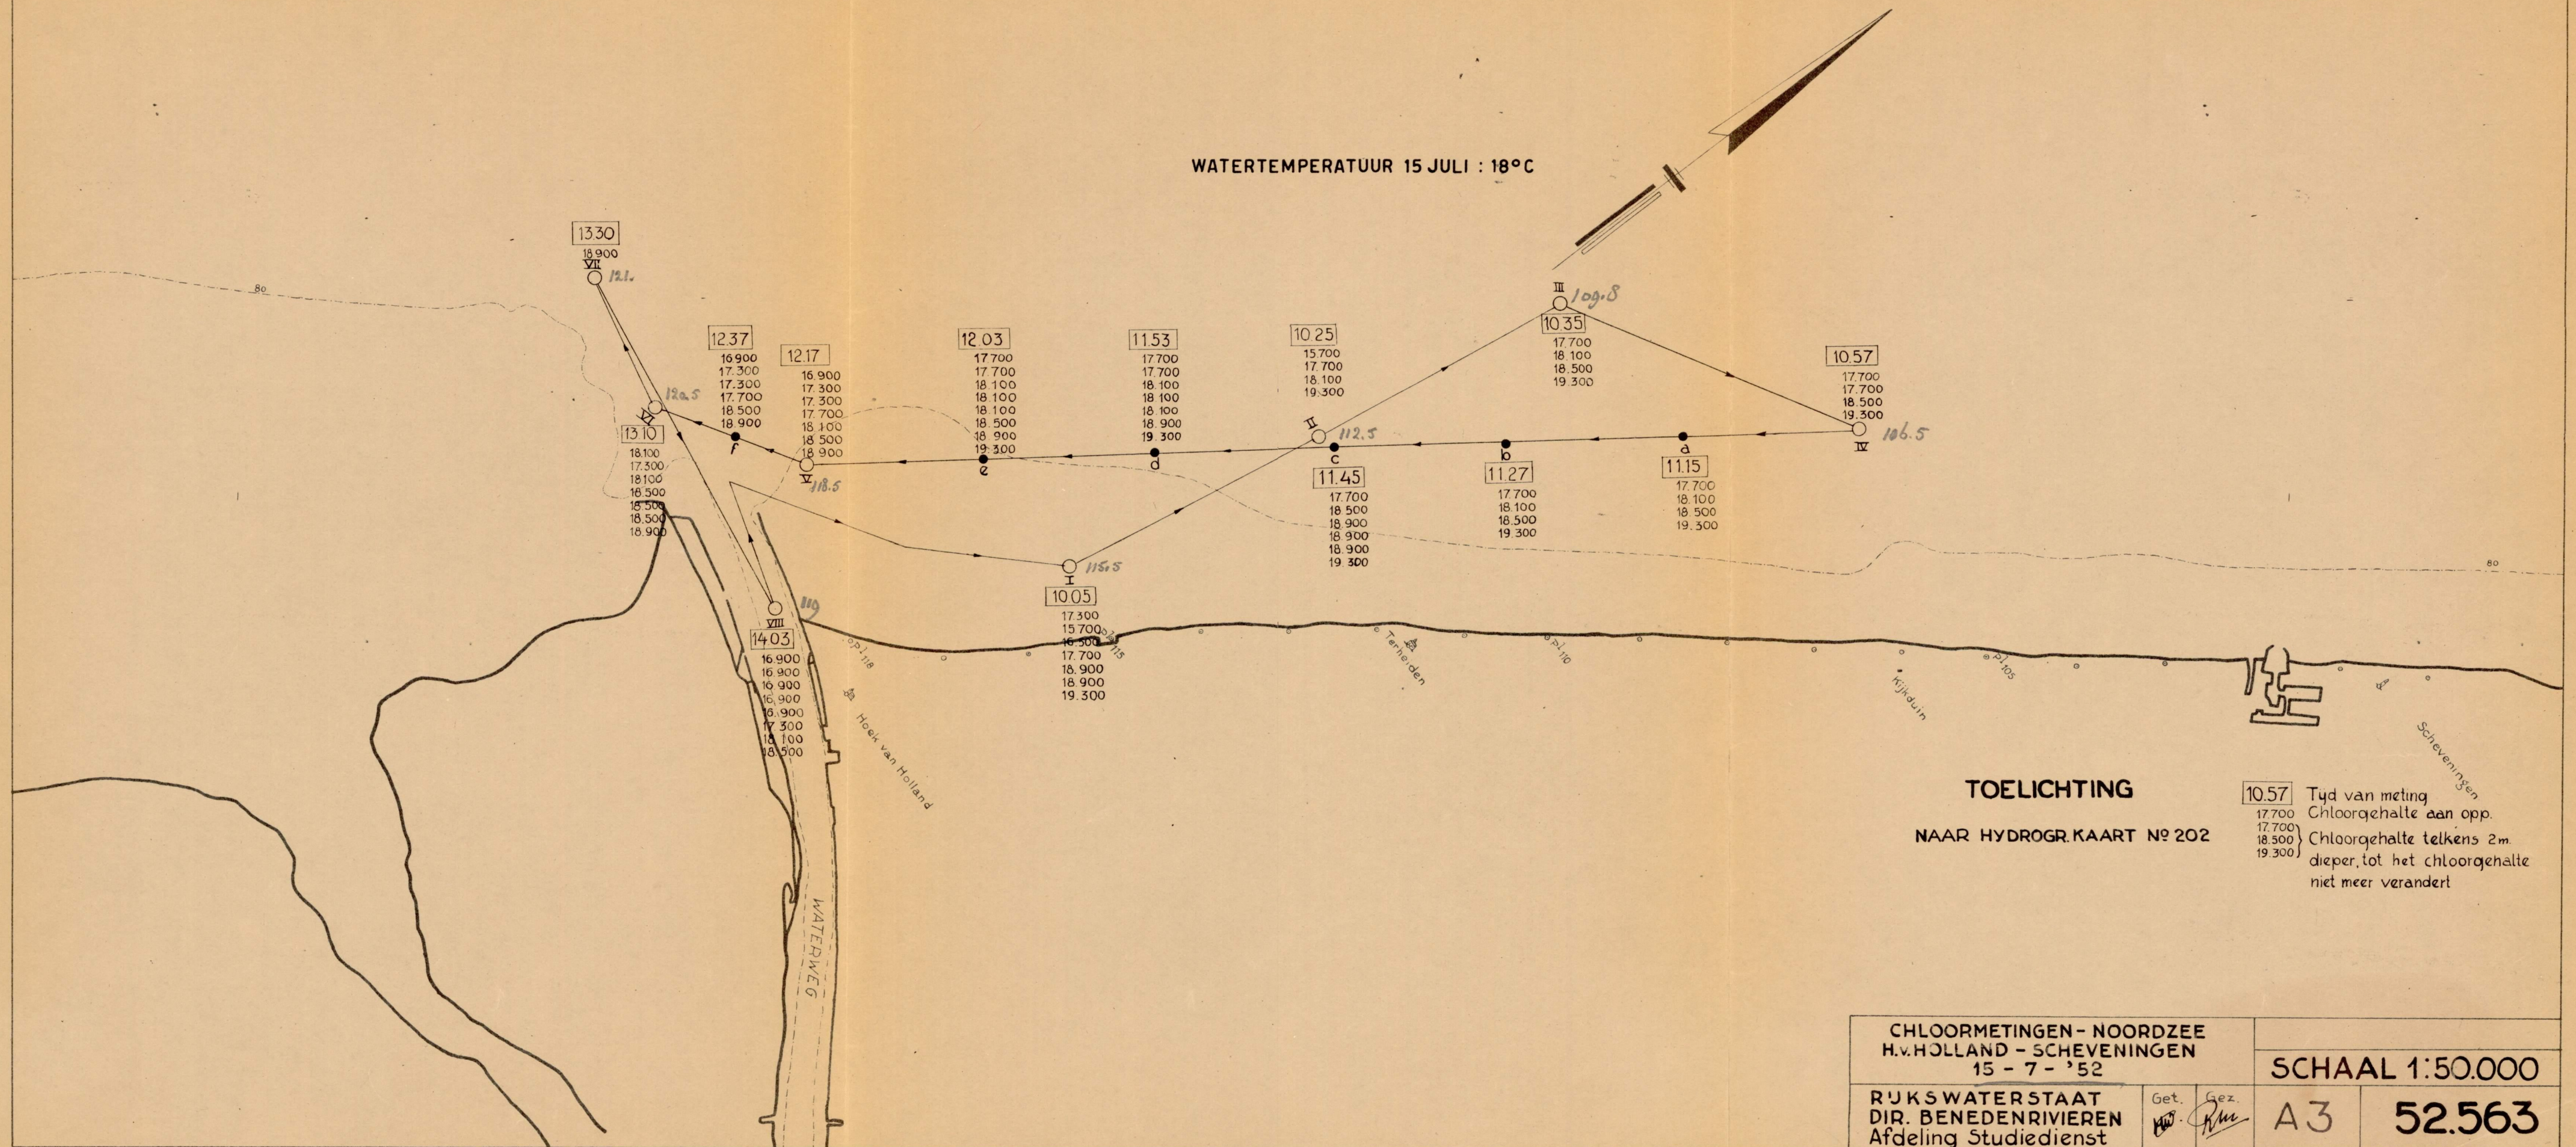

TOELICHTING
 NAAR HYDROGR. KAART N° 202

10.57 Tjd van meting
 17.700 Chloorgehalte aan opp.
 17.700 }
 18.500 } Chloorgehalte telkens 2m
 19.300 } dieper, tot het chloorgehalte
 niet meer verandert

CHLOORMETINGEN - NOORDZEE H.v. HOLLAND - SCHEVENINGEN 15 - 7 - '52		SCHAAL 1:50.000	
RIJKSWATERSTAAT DIR. BENEDENRIVIEREN Afdeling Studiedienst	Get. Gez. <i>[Signature]</i>	A3	52.563

Rapport N° 24-1952